


ROZDZIELNIA TE1-PROJEKTOWANA

TE1
Pz = 14,1kW
kj = 0,5kW
Po = 7,0kW
Io= 10,1A

Un=400/230V
UKŁAD TNS
L1,L2,L3,N,PE

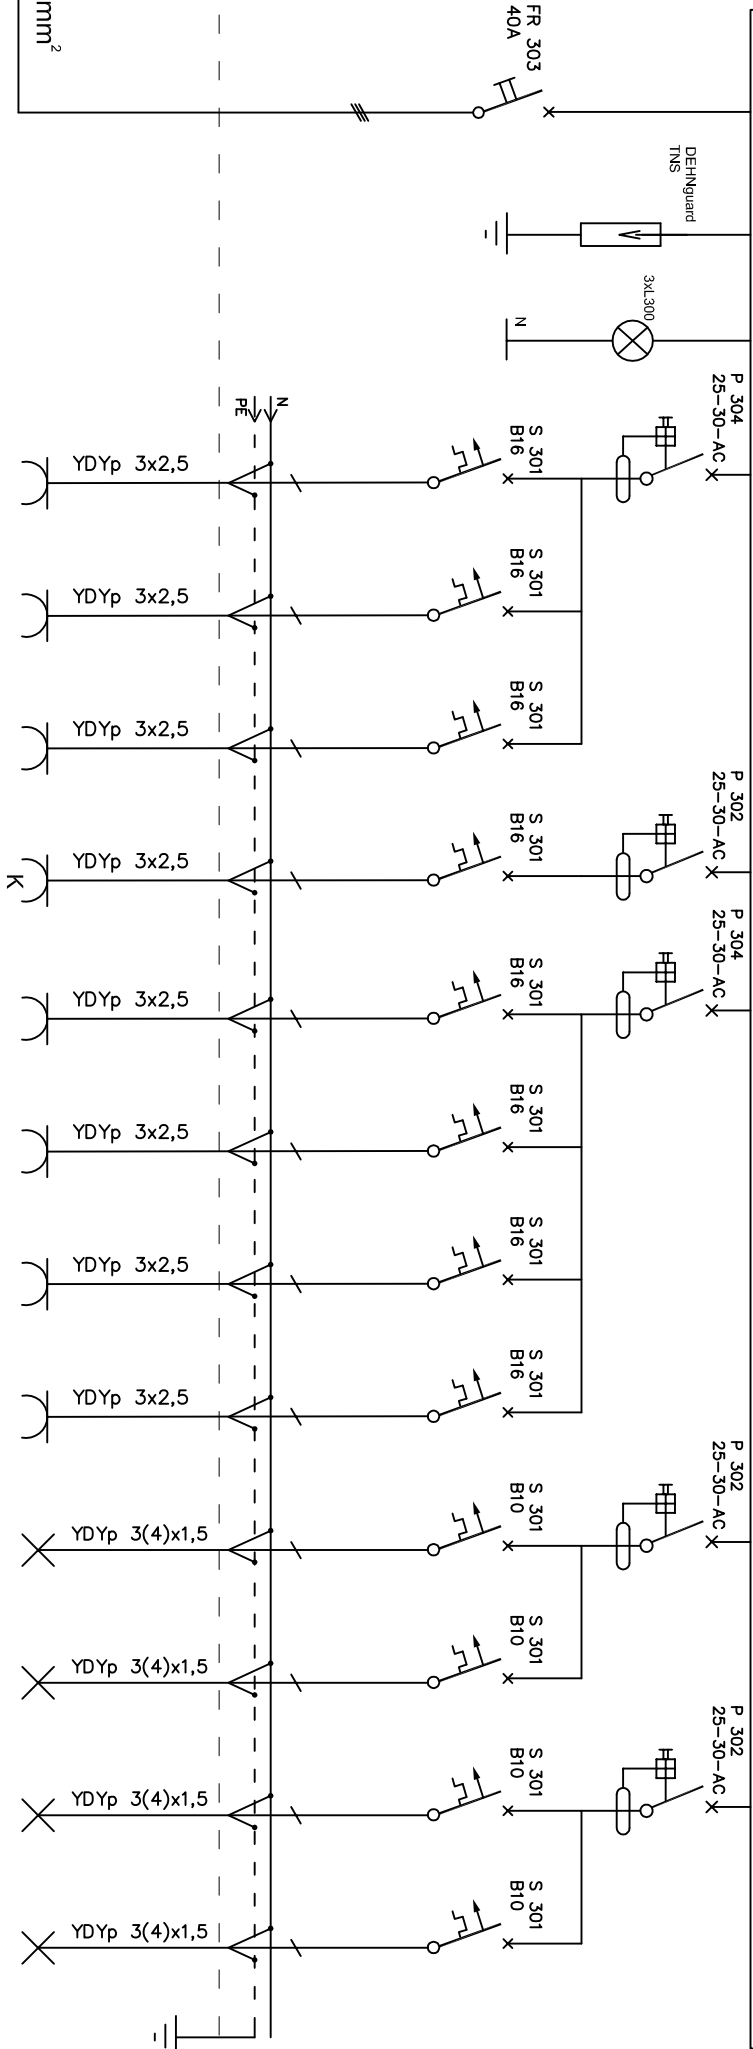

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nazwa	głazda	głazda	głazda	głazda komputerowe	głazda	głazda	głazda	głazda	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie
Moc P [kW]	1,2	1,6	1,6	1,5	0,6	0,8	1,0	1,6	1,0	1,1	1,0	1,0
Przewód	YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 3(4)x1,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 3x2,5 mm ²	YDYp 3(4)x1,5 mm ²	YDYp 3(4)x1,5 mm ²	YDYp 3(4)x1,5 mm ²	YDYp 3(4)x1,5 mm ²
Nr. pomieszczenia	0,05	0,06, 0,07	0,08, 0,09	0,02, 0,06, 0,07 0,08, 0,09	0,11, 0,12 0,13, 0,14	0,10	0,15, 0,20 0,21, 0,22	0,03, 0,18, 0,19 0,17, 0,16	0,01, 0,02 0,04, 0,10	0,16, 0,17, 0,18 0,19, 0,20, 0,21 0,22	0,05, 0,06 0,07, 0,08	0,09, 0,10, 0,11 0,12, 0,13, 0,14

UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ I ODBIORCZEJ TN-S
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN - SZYBKE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Biuro Usług Projektowych
Budownictwa Ogólnego

tel. (024) 253-70-23
tel. kom.0 507-157-949
e-mail: bdpbud1@o2.pl

inż. Przemysław Rybczyński
99-300 Kutno
ul. Żeromskiego 2

Nazwa inwestycji:
BUDOWA HOSPICJUM W KUTNIE

Inwestor:
Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie
Aleje ZHP 8, 99-300 Kutno

Lokalizacja inwestycji:
m. Kutno, obr. Raszew-Piaski, ul. Jastrzębia, nr dz. 741/37

Nazwa rys:
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI TE1

Skala
schemat

10.2014

Nr rys. 17E

Projektował:
mgr inż. W. Głodek
upr.bud.: 109/90

Podpis:
mgr inż. M.Zapędowski